


| Поз обозн. | Наименование | Кол | Примечание |
|---------------|---------------------------------|-----|------------|
| 1 | УТР-5е 4 пары 24 AWG внешний | 37 | м |
| 2 | Провод с медными жилами ПВС-2х1 | 2 | м |
| 3 | Трубки гофрированные Ду16 | 25 | м |

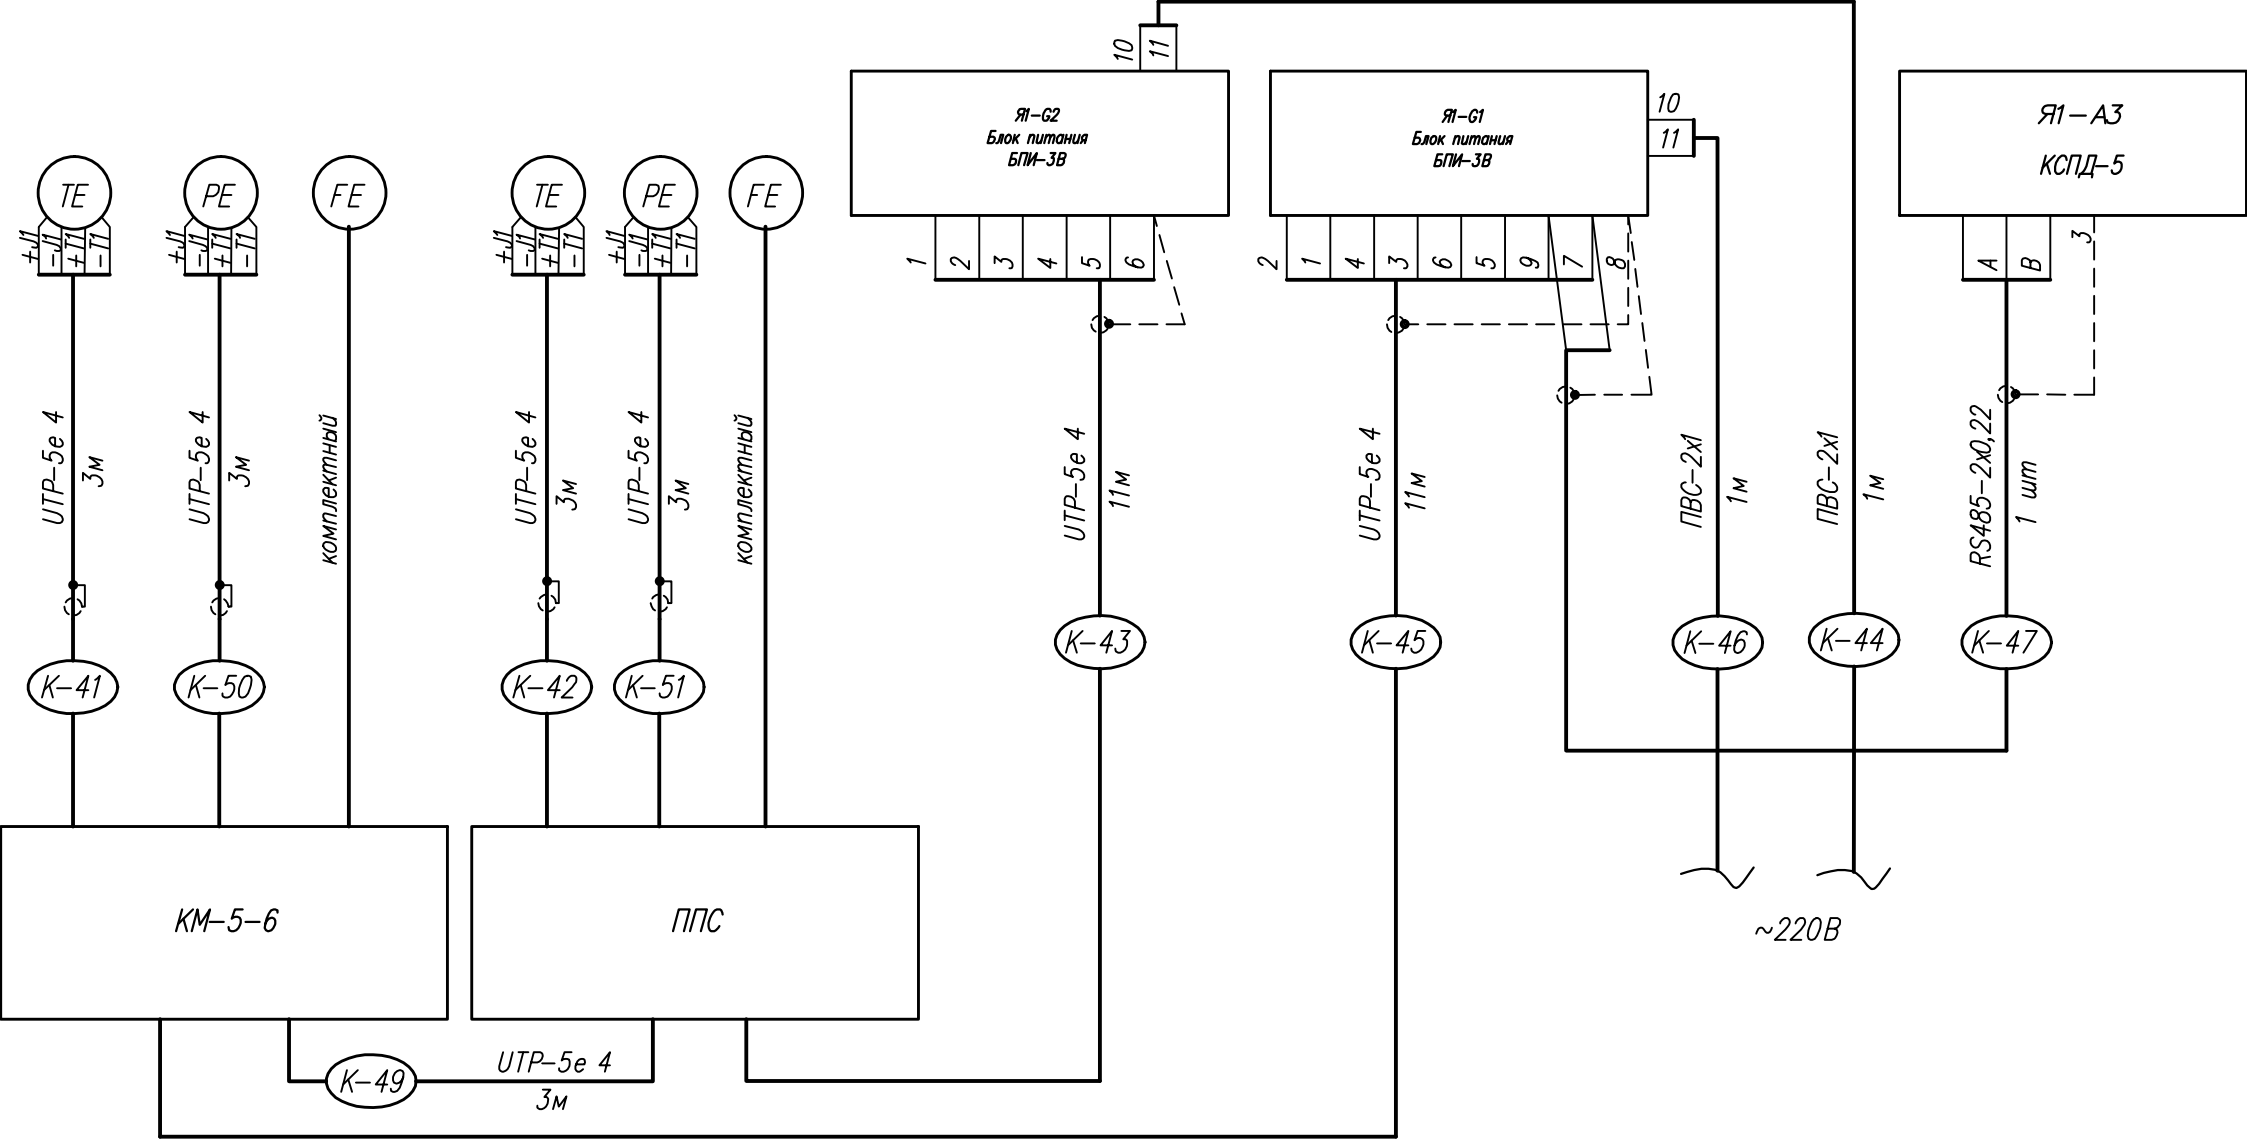

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|------|-------|-------|---------------------------------------|------------|------|
| | | | | | | ПУТ-289-2016-АТХ | | |
| | | | | | | Жилой дом по ул. Изотова, 9 | | |
| | | | | | | с. Князе-Волконское Хабаровского края | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Изд. | Подп. | Дата | Узел учета тепловой энергии | Стадия | Лист |
| Разраб. | | Протченко | | | 08.16 | | Р | 3 |
| Т. контр. | | | | | | | | 5 |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Проверил | Бессонов | | | | 08.16 | Схема соединений внешних проводов | ООО "ДЭСК" | |
| Утвердил | Миненко | | | | 08.16 | | | |