


Датчики температуры

R1(t1k) – термопреобразователь на подающем трубопроводе

R2(t2k) – термопреобразователь на обратном трубопроводе

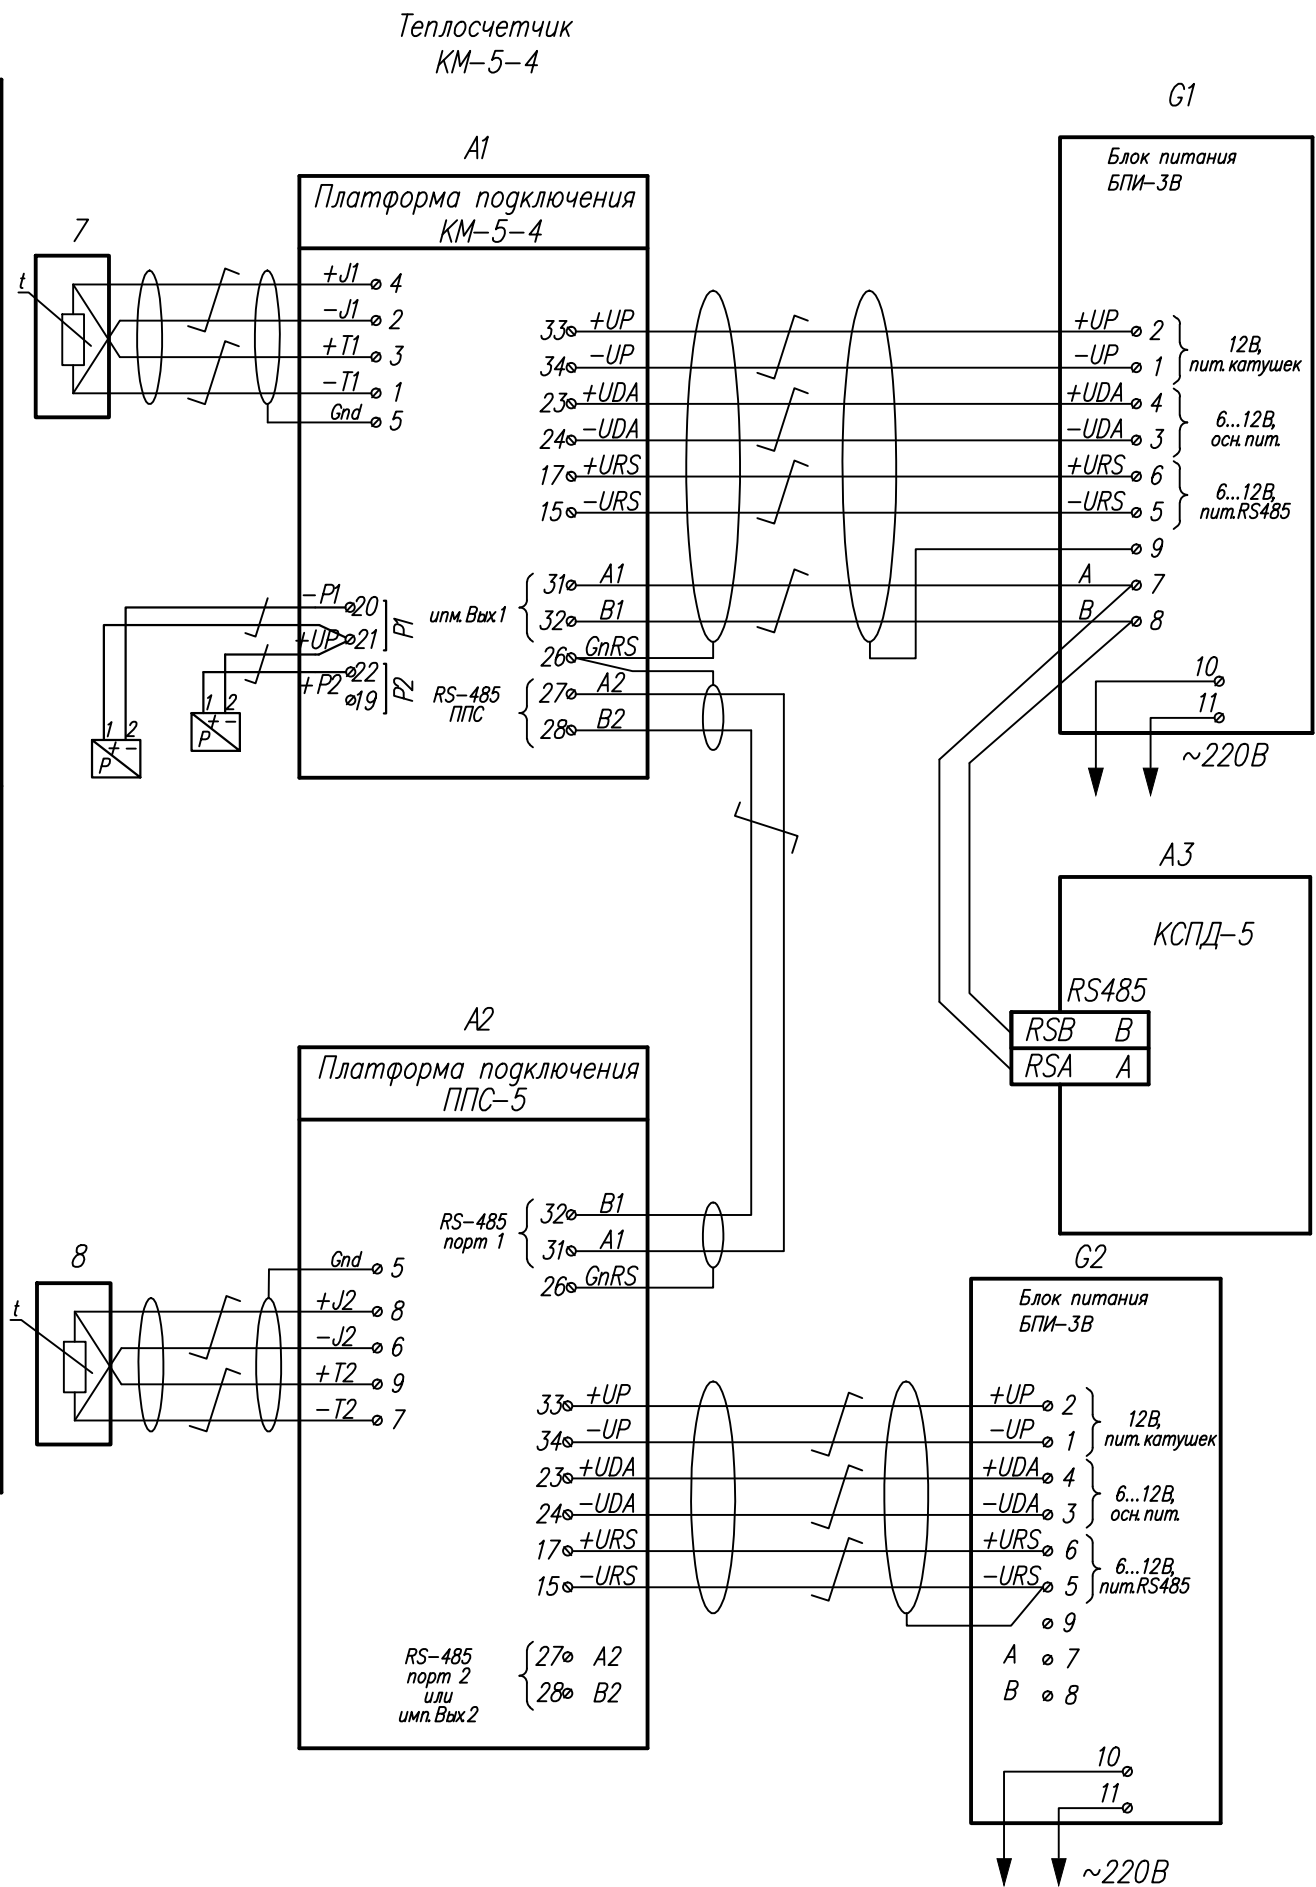

Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
	В шкафу		
G1,G2	Блок питания БПИ-3В	2	
A3	КСПД-5	1	
A4	Накопительный буфер со встроенным модемом НБ-3С	1	
	По месту		
A1	Платформа подключения КМ-5	1	
A2	Платформа подключения ППС-5	1	
7,8	Термопреобразователь КТСП-Р, длина погружной части 60мм	2	

						ПУТ-289-2016-АТХ			
						Жилой дом по ул. Изотова, 9			
						с. Князе-Волконское Хабаровского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Протченко			08.16		Р	2	5
Т. контр.									
Н. контр.									
Проверил	Бессонов				08.16	Схема электрическая принципиальная	ООО "ДЭСК"		
Утвердил	Миненко				08.16				