


АКТ
границы эксплуатационного обслуживания

г.Хабаровск

« 24 » 08 2009г.

СХЕМА

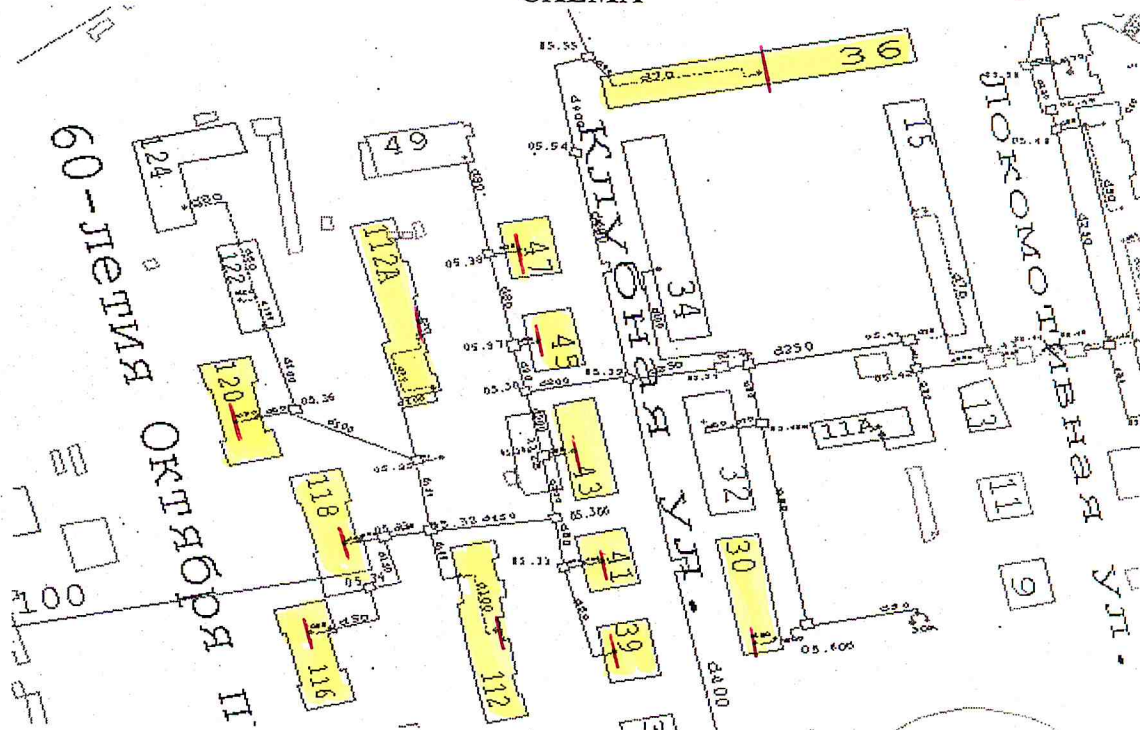

Границей эксплуатационного обслуживания на тепловых сетях между **Муниципальным унитарным предприятием города Хабаровска «Тепловые сети»** и **ООО «УК «ДВСРК»** к жилым домам № 30, 36, 39, 41, 43, 45, 47 по ул.Клубной; № 112, 116, 118, 120, 112а по пр-ту 60-летия Октября; - являются вводные задвижки на элеваторных узлах жилых домов.

Ответственность за эксплуатацию теплотрассы до вводных задвижек элеваторных узлов жилых домов № 30, 36, 39, 41, 43, 45, 47 по ул.Клубной; № 112, 116, 118, 120, 112а по пр-ту 60-летия Октября, несет МУП г.Хабаровска «Тепловые сети».

Ответственность за эксплуатацию вводных задвижек на элеваторных узлах, элеваторных узлов, трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов № 30, 36, 39, 41, 43, 45, 47 по ул.Клубной; № 112, 116, 118, 120, 112а по пр-ту 60-летия Октября, несет ООО «УК «ДВСРК».

Документ составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр хранится в ООО «УК «ДВСРК».

Второй - в МУП города Хабаровска «Тепловые сети»

Третий - в абонентном отделе СП ХТС филиала ХТСК ОАО «ДГК»

Примечание: при установке в жилом доме приборов учета тепловой энергии, АИТП необходимо обратиться в МУП ГХ ТС за согласованием и переоформлением акта границ эксплуатационного обслуживания.

Директор МУП города Хабаровска
«Тепловые сети»

В.В.Добровольский

Начальник ПТО

И.А.Серга

Начальник Железнодорожного
Теплового района

А.В.Плотников

Исп.Литовченко О.В.56-14-16

Директор
ООО «УК «ДВСРК»

А.С.Папышев

тел. 38-29-63

