


Акт разграничения
эксплуатационной ответственности

г. Хабаровск

« ____ » _____ 2017г.

СХЕМА

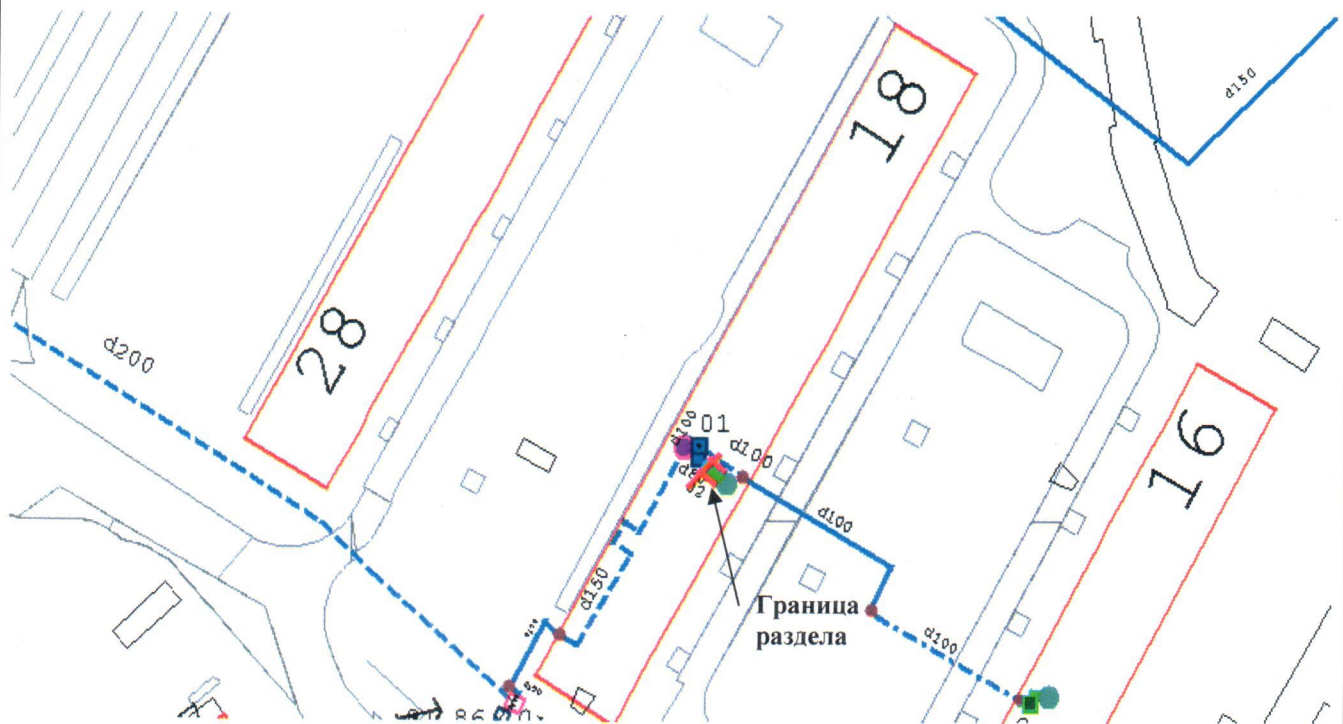

Границей эксплуатационной ответственности сторон на тепловых сетях между Муниципальным унитарным предприятием города Хабаровска «Тепловые сети» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой-Хабаровск» (ООО «Ремстрой-Хабаровск») к МКД по пер. Анадырский, № 18 является место врезки в транзитную теплотрассу ответвления трубопроводов теплосети к тепловому узлу здания.

Ответственность за эксплуатацию транзитного участка теплотрассы проходящего по подвалу МКД пер. Анадырский, № 18 несет МУП города Хабаровска «Тепловые сети».

Ответственность за эксплуатацию участка теплосети, от места врезки в транзитную теплотрассу, проходящую по подвалу МКД по пер. Анадырский, №18, к тепловому узлу здания, включая ответственность за сварной шов в месте врезки и иное оборудование, установленное после границы раздела, несет ООО «Ремстрой-Хабаровск».

Примечание: Срок действия настоящего акта до 01.01.2022 года, согласно п.п.10.1;10.2;10.4 Договора управления 17/16 от 30.12.2016 года. Действие настоящего акта продлевается автоматически без составления дополнительных документов, в случае пролонгации договора управления МКД с ООО «Ремстрой-Хабаровск». Автоматически пролонгированным акт считается в случае отсутствия у МУП ГХ «Тепловые сети» сведений о смене способа управления МКД, либо наименования организации, при отсутствии смены способа управления. При расторжении договора управления досрочно, либо прекращения договора управления МКД по истечении срока его действия, акт автоматически прекращает своё действие и подлежит переоформлению с лицом, полномочным осуществлять управление МКД. В случае изменения законодательства, устанавливающего иное место расположения границ раздела, чем предусмотрено настоящим актом, Акт автоматически аннулируется с момента вступления в законную силу изменений законодательства независимо от срока его заключения.

Документ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр хранится в ООО «Ремстрой-Хабаровск»,

Второй - в МУП города Хабаровска «Тепловые сети»

Директор МУП города Хабаровска
«Тепловые сети»

В.В. Добровольский

Начальник ПТО

И.А.Серга

Начальник Краснореченского
теплового района

К.Ю.Розвезев

Кочеткова Марина Анатольевна 561957

Директор ООО «Ремстрой-
Хабаровск»

М.И.Базаров

г. Хабаровск, ул. Автобусная, 2
тел: (4212) 530-501, 530-570